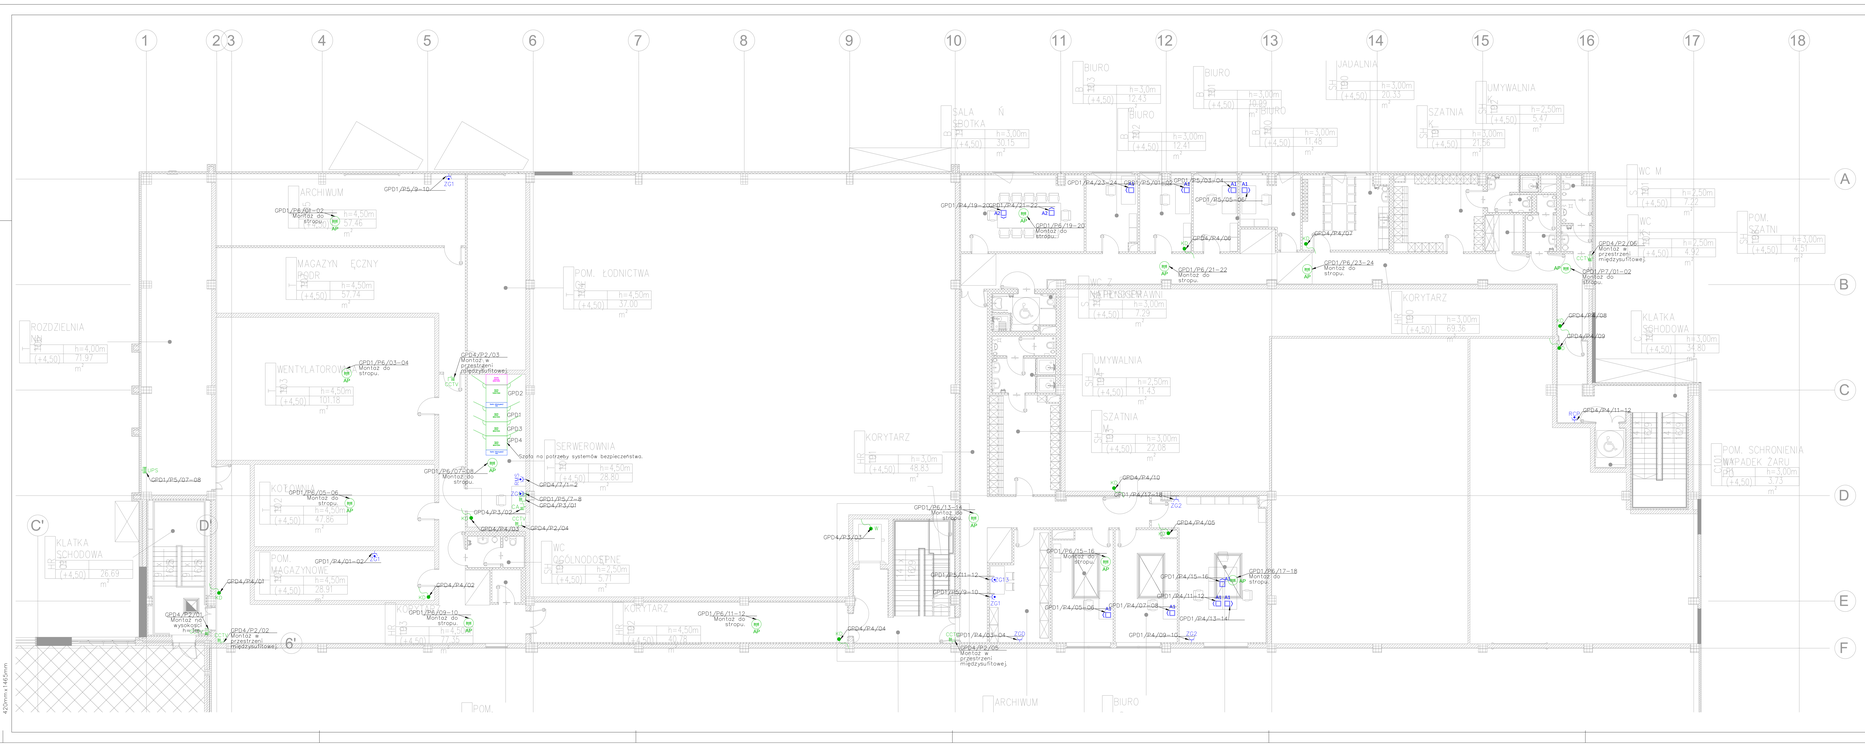

LEGENDA

- AE — Punkty dostępowe (Tab. A) dla dpa. w stopi. należy zamontować: Karlowskiego 2/28/6005 (Gniezno) produkt z RG45 kat. 6A, ekranowane, na potrzeby systemu CCTV. Montaż pod dachem hali, chyba, że na producenta), tworząc tor transmisji klasy EA. Producent C&C Partners lub równoważny.
- AE — Punkty dostępowe (Tab. A) dla dpa. w stopi. należy zamontować: Karlowskiego 2/28/6005 (Gniezno) produkt z RG45 kat. 6A, ekranowane, na potrzeby systemu CCTV. Montaż pod dachem hali, chyba, że na producenta), tworząc tor transmisji klasy EA. Producent C&C Partners lub równoważny.
- UPS — Gniazdo montować na wysokości h=0,3m liczęc od poziomu wykończonej posadzki do środka puszki instalacyjnej. Stosować oprzęt elektroinstalacyjny firmy EFAPEL lub równoważne jakościowo i parametrowo. Puszka 16 modułowa.
- W — Punkty dostępowe (Tab. A) dla dpa. w ścianach należy zamontować:
  - 4 x gniazdo ogólne (białe) 230V/16A, 1P+N+PE,
  - 2 x gniazdo RJ45, kat. 6A, STP. Stosować oprzęt elektroinstalacyjny firmy EFAPEL lub równoważne jakościowo i parametrowo. Puszka 16 modułowa.
- W — Punkty dostępowe (Tab. A) dla dpa. w ścianach należy zamontować:
  - 4 x gniazdo ogólne (białe) 230V/16A, 1P+N+PE,
  - 2 x gniazdo RJ45, kat. 6A, STP. Stosować oprzęt elektroinstalacyjny firmy EFAPEL lub równoważne jakościowo i parametrowo. Puszka 16 modułowa.
- AP — Gniazdo montować na wysokości h=0,3m liczęc od poziomu wykończonej posadzki do środka puszki instalacyjnej. Stosować oprzęt elektroinstalacyjny firmy EFAPEL lub równoważne jakościowo i parametrowo. Puszka 16 modułowa.
- ZG2 — Gniazdo montować na wysokości h=0,3m liczęc od poziomu wykończonej posadzki do środka puszki instalacyjnej. Stosować oprzęt elektroinstalacyjny firmy EFAPEL lub równoważne jakościowo i parametrowo. Gniazdo montować na wysokości h=1,2m liczęc od poziomu wykończonej posadzki do środka puszki instalacyjnej, jeśli na rzucie nie pokazano inaczej.
- ZG0 — Gniazdo montować na wysokości h=0,3m liczęc od poziomu wykończonej posadzki do środka puszki instalacyjnej. Stosować oprzęt elektroinstalacyjny firmy EFAPEL lub równoważne jakościowo i parametrowo. Gniazdo montować na wysokości h=1,2m liczęc od poziomu wykończonej posadzki do środka puszki instalacyjnej, jeśli na rzucie nie pokazano inaczej.
- RMS — Punkty dostępowe (Tab. A) dla dpa. w sufit. należy zamontować: Karlowskiego 2/28/6005 (Gniezno) produkt z RG45 kat. 6A, ekranowane, na potrzeby systemu CCTV. Montaż pod dachem hali, chyba, że na producenta), tworząc tor transmisji klasy EA. Producent C&C Partners lub równoważny.
- RMS — Punkty dostępowe (Tab. A) dla dpa. w sufit. należy zamontować: Karlowskiego 2/28/6005 (Gniezno) produkt z RG45 kat. 6A, ekranowane, na potrzeby systemu CCTV. Montaż pod dachem hali, chyba, że na producenta), tworząc tor transmisji klasy EA. Producent C&C Partners lub równoważny.
- RTP — Punkty dostępowe (Tab. A) dla dpa. w sufit. należy zamontować: Karlowskiego 2/28/6005 (Gniezno) produkt z RG45 kat. 6A, ekranowane, na potrzeby systemu UPS. Montaż pod dachem hali, chyba, że na producenta), tworząc tor transmisji klasy EA. Producent C&C Partners lub równoważny.
- ZG1,5 — Punkty dostępowe (Tab. A) dla dpa. w ścianach należy zamontować:
  - 4 x gniazdo DATA (czerwone z kluczem) 230V/16A, 1P+N+PE,
  - 2 x gniazdo RJ45, kat. 6A, STP. Stosować oprzęt elektroinstalacyjny firmy EFAPEL lub równoważne jakościowo i parametrowo. Gniazdo montować na wysokości h=1,2m liczęc od poziomu wykończonej posadzki do środka puszki instalacyjnej.
- KD — Punkty dostępowe (Tab. A) dla dpa. w ścianach należy zamontować: Karlowskiego 2/28/6005 (Gniezno) produkt z RG45 kat. 6A, ekranowane, na potrzeby systemu SDWN. Montaż pod dachem hali, chyba, że na producenta), tworząc tor transmisji klasy EA. Producent C&C Partners lub równoważny.
- CA RJ — Punkty dostępowe (Tab. A) dla dpa. w ścianach należy zamontować: Karlowskiego 2/28/6005 (Gniezno) produkt z RG45 kat. 6A, ekranowane, na potrzeby systemu CCTV. Montaż pod dachem hali, chyba, że na producenta), tworząc tor transmisji klasy EA. Producent C&C Partners lub równoważny.
- CCTV RJ — Punkty dostępowe (Tab. A) dla dpa. w stopi. należy zamontować: Karlowskiego 2/28/6005 (Gniezno) produkt z RG45 kat. 6A, ekranowane, na potrzeby systemu CCTV. Montaż pod dachem hali, chyba, że na producenta), tworząc tor transmisji klasy EA. Producent C&C Partners lub równoważny.
- CCTV RM — Punkty dostępowe (Tab. A) dla dpa. w sufit. należy zamontować: Karlowskiego 2/28/6005 (Gniezno) produkt z RG45 kat. 6A, ekranowane, na potrzeby systemu CCTV. Montaż pod dachem hali, chyba, że na producenta), tworząc tor transmisji klasy EA. Producent C&C Partners lub równoważny.
- UPS RM — Punkty dostępowe (Tab. A) dla dpa. w sufit. należy zamontować: Karlowskiego 2/28/6005 (Gniezno) produkt z RG45 kat. 6A, ekranowane, na potrzeby systemu UPS. Montaż pod dachem hali, chyba, że na producenta), tworząc tor transmisji klasy EA. Producent C&C Partners lub równoważny.
- W — Punkty dostępowe (Tab. A) dla dpa. w ścianach należy zamontować:
  - 4 x gniazdo ogólne (białe) 230V/16A, 1P+N+PE,
  - 2 x gniazdo RJ45, kat. 6A, STP. Stosować oprzęt elektroinstalacyjny firmy EFAPEL lub równoważne jakościowo i parametrowo. Puszka 16 modułowa